ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за кабелна линия ниско напрежение от БКТП "Антар" Търговище до електромерно табло за имот ПИ 73626.31.37

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Антар" ООД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Предложената план-схема е изработена на базата издадено Становище от „Електроразпределение Север" АД с № ПУПРОК-2153-19.03.2025г., актуална извадка от действащ регулационен план с нанесена кадастрална основа за гр. Търговище.

Съгласно чл.34 ал. 5 от НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2024 Г. *ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ* електромерното табло ще се монтирано на границата на имота на клиента. Кабелното трасе ще започва от табло ниско напрежение в БКТП „Антар" Търговище и ще бъде до електромерно табло на границата на имот ПИ 73626.31.37, гр. Търговище.

Подземната кабелна линия ще бъде собственост на „Електроразпределение Север" АД, с ниво на напрежение 0,4kV.

Дължината на КЛ се равнява на 36,3 м с определена сервитутна зона от 77,4 м^2.

Трасето на кабелната линия преминава през следния имот:

- 73626.31.29

В същият имот се намира съществуващ подземен водопровод Ф 90 ПЕ, на който сервитутната зона е с ширина 6 метра. В същата сервитутна зона попада трасето на настоящия кабел НН и се получава пресичане на кабелната линия със СВО Ф63 ПЕ.

Съгласно **чл. 11, ал. 1** от НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 МАРТ 2020 Г. *ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ И НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ПРОВОДИ (МРЕЖИ) И СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ* и **чл. 83, ал. 6 от ЗУТ** е представена схема за одобрение в графичен вид на чертеж с М 1:500. Посочено е трасето на кабел ниско напрежение и детайл на пресичане - водопровод с кабел.

Сервитутът за енергийни линейни обекти с настоящите параметри е 1,5м от външната страна към улицата и 0,6м от другата страна - към сградите. Зоната, която се определя като сервитут е обособена за изграждане, експлоатация и ремонт, съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004Г. *ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.*

Проектант:
/инж. Дж. К

Възло
/"Антар" ООД/

Съгласно Решение №: 9 по Протокол №29/30.10.2025г.

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

за кабелна линия
ниско напрежение
от БКТП "Антар" Търговище
до електромерно табло
за имот ПИ 73626.31.37

М 1:500

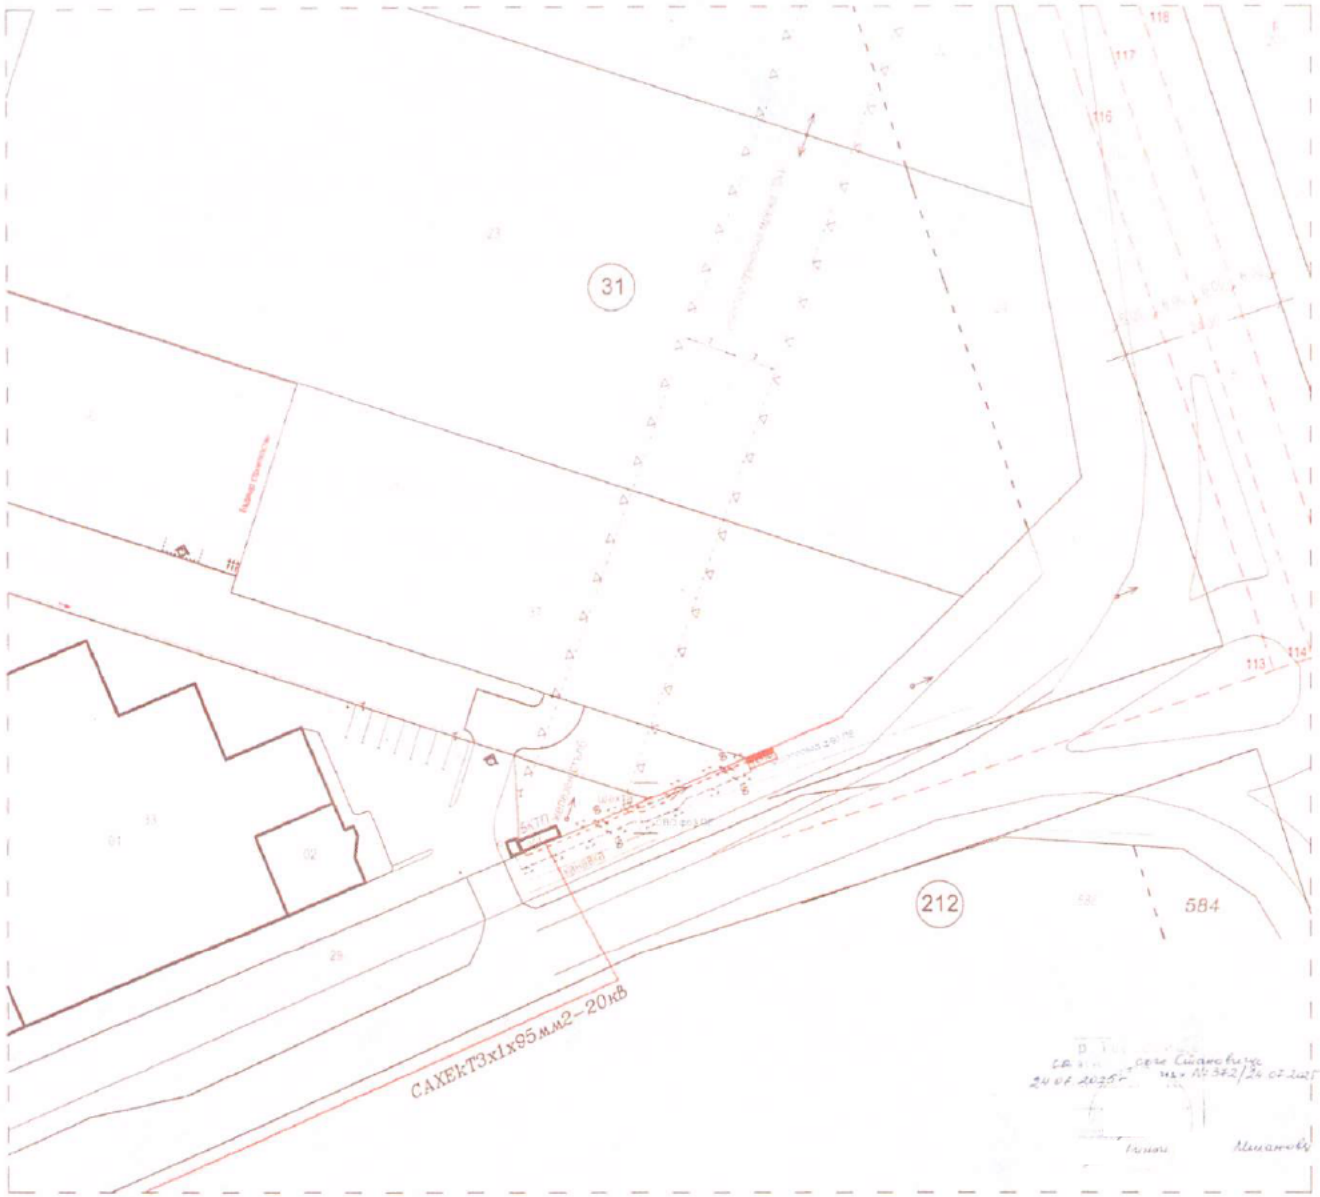

ЛЕГЕНДА:

- Кабелна линия
- ПИ граници
- Сервитутна зона на кабелна линия
- Сгради в строеж по издадено РС

Детайл на пресичане съгласно:
Чл. 373, ал.2 от **НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии,** който гласи - Допуска се полагане на кабели до 35 kV на дълбочина 0,5 m в участък с дължина до 5 m при влизане в сгради или пресичане с подземни съоръжения при условие, че кабелите са защитени от механични повреди.

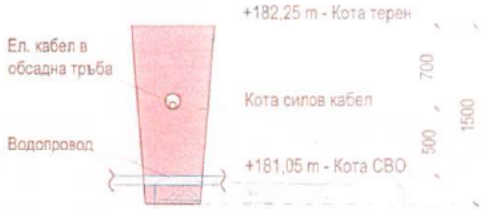

Проектант: .....
/инж. Дж. Ниязиев/

Възложител:
/"АНТАР" ООД/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Съгласно Решение №:9 по Протокол №:29/30.10.2025г.