ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-2/04.01.....2024 г.

Община Търговище на основание чл. 124, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-З-1649/21.12.2023 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект на план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „ Кабелна линия 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф ШК в ПИ 73626.506.571 (електрозахранен от ТП „Младежки дом“)“ до съществуващ кабелен шкаф тип ШК в ПИ 73626.506.572 (електрозахранен от ТП „Партиен дом“), по плана на гр. Търговище“.

Заповед № РД-З-1649/21.12.2023г. се публикува на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално, линк - Обявления / Обявления и уведомления на Община Търговище за 2024г./ към Обявлението/.

инж. Ц. Павлова- гл. експерт

Община Търговище КМЕТ 29

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис !

ЗАПОВЕД

№ ЗД-3-1649

гр. Търговище, 21.12. 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 64, ал. 2 от ЗУТ, по повод постъпило заявление с вх. № 26-00-1116/24.11.2023 г. от заинтересовано лице, с приложени становища с: изх.№ 577/23.10.2023 г. от В и К ООД Търговище; рег.№ 744200-561/31.10.2023 г. от РСПБЗН – Търговище; рег. № 363000-32 683/30.10.2023 г. от ОДМВР– Търговище; рег. инд. 95-Е-1381/16.10.2023 г. от Виваком България ЕАД и съгласуване с „АресГаз" ЕАД на 25.X.2023г.,

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи проект на План-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф ШК в ПИ 73626.506.571 (електрозахранен от ТП „Младежки дом") до съществуващ кабелен шкаф тип ШК в ПИ 73626.506.572 (електрозахранен от ТП „Партиен дом"), по плана на гр. Търговище".

Проектът да се изработи съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и ОУП на община Търговище. Проектът да се представи на недеформируема прозрачна основа и в цифров вид на основание чл.116а от ЗУТ.

Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската администрация на основание чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Препис от заповедта да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на община Търговище

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при Община Търгов

Община Търговище КМЕТ 29

ОБЕКТ: Кабелна линия 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК в ПИ 73626.506.571 (електрозахранен ТП "Младежки дом") до съществуващ кабелен шкаф тип ШК в ПИ 73626.506.572 (електрозахранен от ТП "Партиен дом"), по плана на гр. Търговище

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е разработен на основание договор за проектиране, поръчка и техническо задание от [redacted] АД, след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира изграждане на кабелна линия 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК в ПИ 73626.506.571 (електрозахранен ТП "Младежки дом") до съществуващ кабелен шкаф тип ШК в ПИ 73626.506.572 (електрозахранен от ТП "Партиен дом"), по плана на гр. Търговище.

Съгласно чл. 137. ал. 3 от ЗУТ и чл. 6, (6) от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. (ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г., обн. ДВ, бр. 23 от 23.04.2011) строежът **е трета категория, буква „б"**.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.506.571 – трасе през имота 6.14м и сервитут 14.79 кв.м.
- 73626.506.581 - трасе през имота 32.56м и сервитут 72.17 кв.м.
- 73626.506.572 - трасе през имота 14.97м и сервитут 31.30 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:250. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 118.26 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 53.67 м.

Възложител: [redacted]

Съставил: [redacted] /инж. Г. Андреев/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ГЕОРГИ ДРЕЕВ
ВАЖИ С ВАЛИДНО ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА КАБЕЛНОТО ТРАСЕ
Координатна система : БГС 2005


N	X [m]	Y [m]
1	4790603.830	587032.954
2	4790603.942	587032.365
3	4790610.697	587033.651
4	4790607.540	587050.229
5	4790606.451	587055.102
6	4790605.132	587063.176
7	4790600.561	587062.337
8	4790598.930	587070.131
9	4790595.414	587070.464

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА СЕРИТУТА
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
10	4790602.357	587032.673
11	4790602.750	587030.610
12	4790612.451	587032.459
13	4790609.009	587050.533
14	4790607.925	587055.387
15	4790606.366	587064.928
16	4790601.729	587064.076
17	4790600.172	587071.520
18	4790595.046	587072.006
19	4790595.559	587069.848
20	4790598.433	587069.575
21	4790600.094	587061.641
22	4790604.639	587062.475
23	4790605.862	587054.988
24	4790606.953	587050.107
25	4790609.995	587034.129

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
PT 9163	4790612.564	587084.718
PT 9195	4790614.396	586997.218

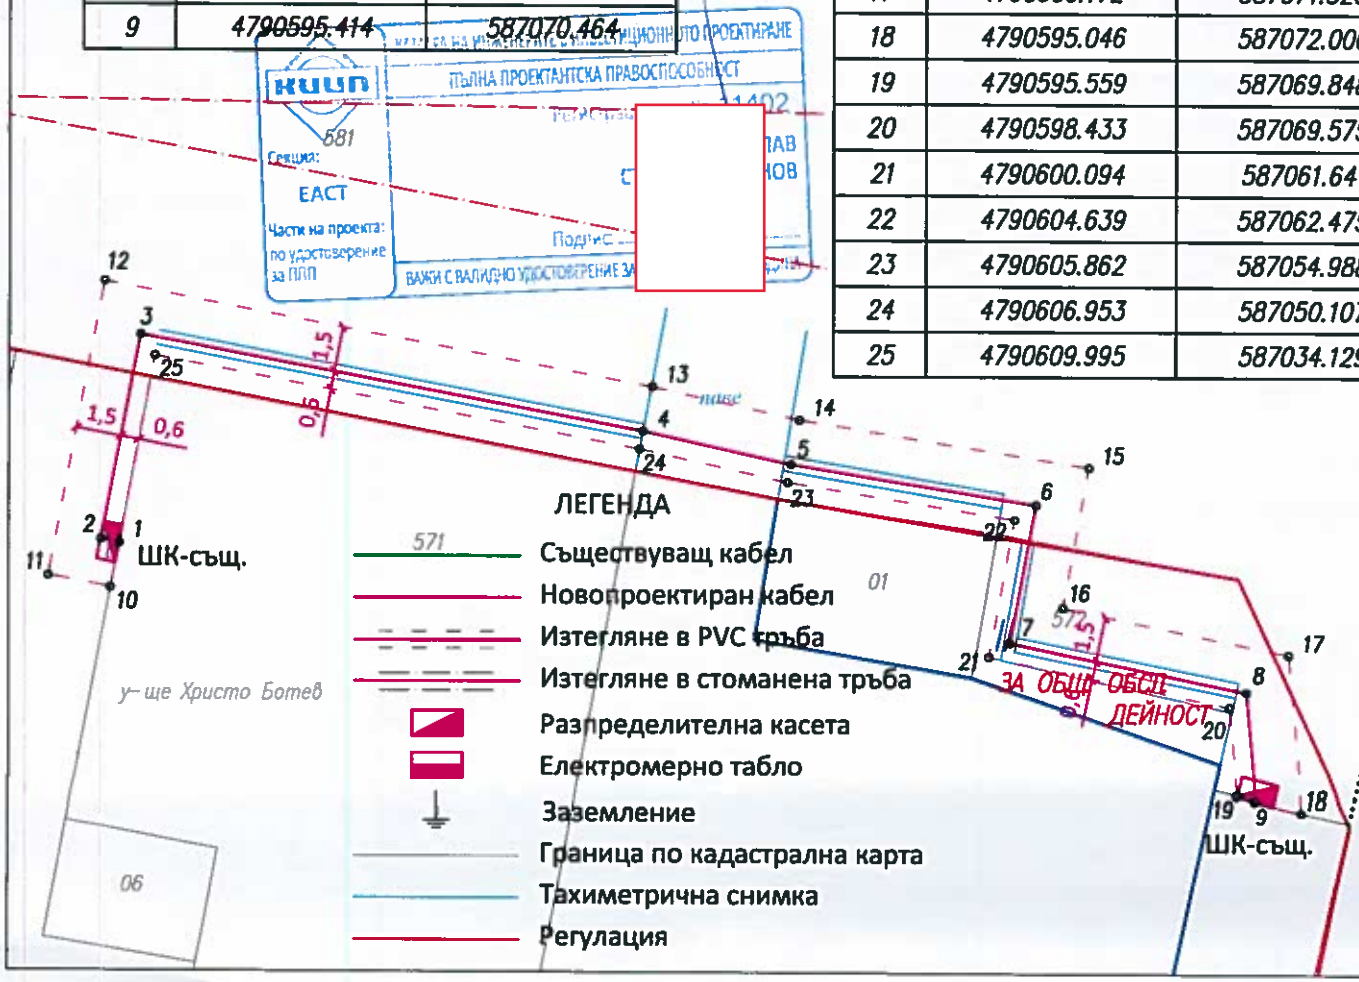

СПАТО
www.spato.bg
7100

ОБЕКТ	Кабелна линия 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК в ПИ 73626.506.571 (електрозахранен ТП "Младежки дом") до съществуващ кабелен шкаф тип ШК в ПИ 73626.506.572 (електрозахранен от ТП "Партиен дом"), по плана на гр. Търговище
Възложител	[redacted] АД
Възложител	[redacted]
Проектант	инж. Г. Андреев
Проектант	[redacted]

КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ПЛП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГПГ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съгласували:	
Електро	инж. Ст. Стоянов
ПБ	инж. Ст. Стоянов
ПБЗ	инж. Ст. Стоянов
ВОБД	инж. Д. Николов

Част	Геодезия	Фаза	ТП	Година	2023
План - схема				Мащаб	Лист
				1:250	1